



Прокладка кабелей в траншее



Н1 АСБ-10-3х185  
Lтр= 651м

Переход ГНБ N4  
Lтр=12м

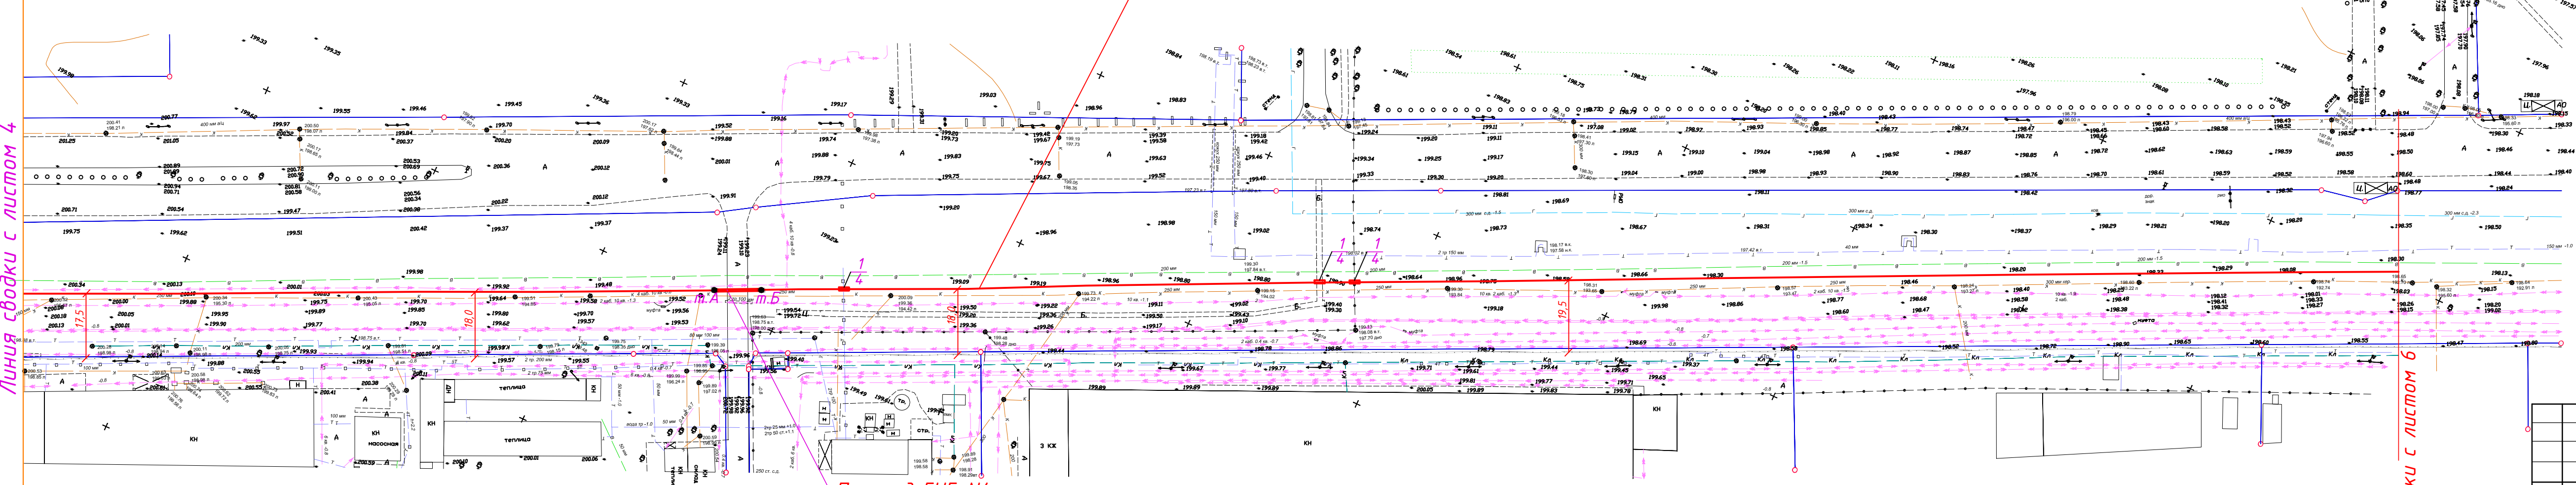

Согласовано:	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.

Линия сводки с листом 4

Линия сводки с листом 6

				1727-ЭС		
				Электроснабжение ЭПЧ для размещения объектов производственной деятельности в г. Армавир (ТУ №4-54-18-1727 от 05.12.2018г.)		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Статья	Лист
				Электроснабжение		
				Р		
				5		
Исполнит.	Литвинов		2019	План трассы сетей электроснабжения 6 кВ. М 1:500 (продолжение)		ООО "СМУ-26" г. Ставрополь