


КТПН-К/к-63/10/0,4-У1

Спецификация

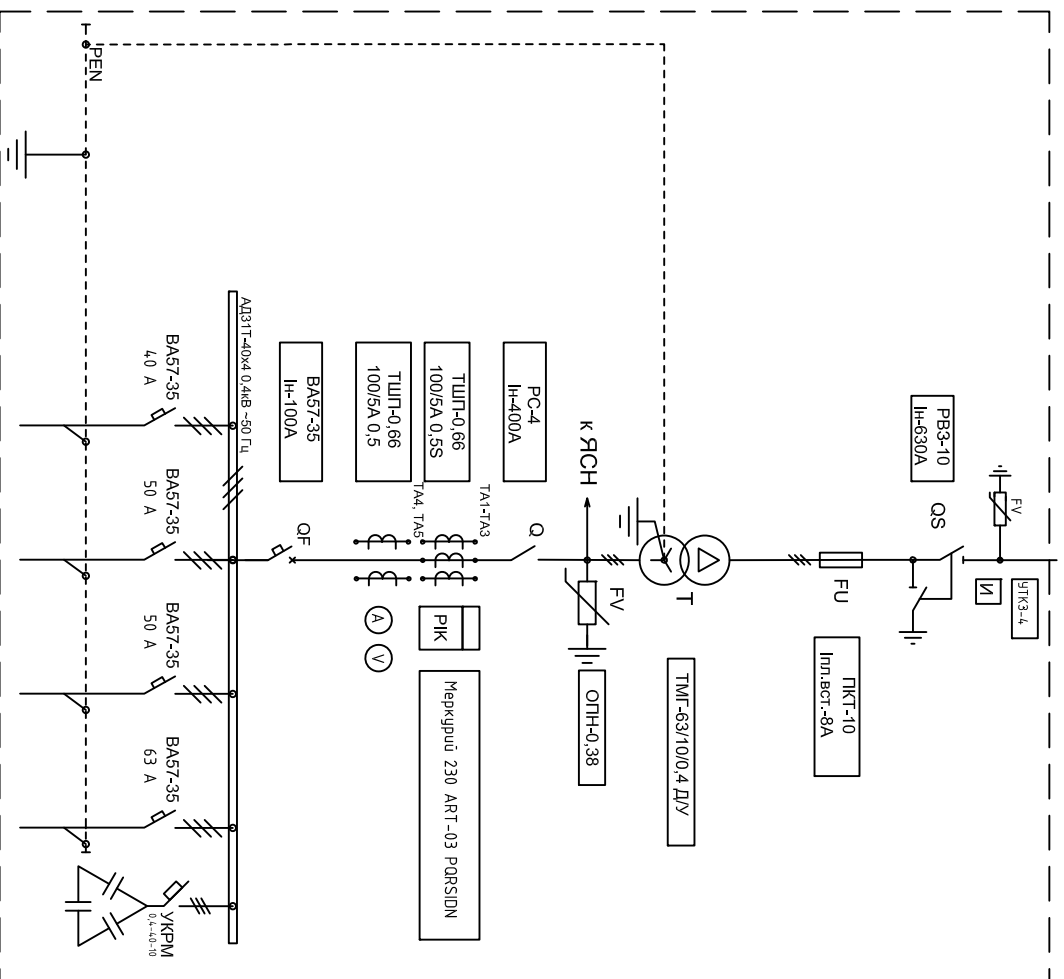

Обозначение	Наименование	Кол-во
ру ВН		
FU	Предохранитель ПКТ 10I-10-6-31,5	3
QS	Разъединитель РБЗ-10/630	1
И	УТКЗ-4	1
FV	ОПН-10	3
ру НН		
FV	ОПН-0,4кВ	3
Q	Рудильник РС-4 400А	1
QF	БА57-35 100А	1
ТА1-ТА3	Тр-р мока ТШП 0,66 100/5 0,5S	3
ТА4, ТАС	Тр-р мока ТШП 0,66 100/5 0,5	2
ПК	Счетчик Меркурий 230 АRI-03 PORSIDN	1
A	Амперметр 100/5	1
V	Вольтметр 600В	1
-	Автомат. выкл-ль БА57-35 40А	1
-	Автомат. выкл-ль БА57-35 50А	2
-	Автомат. выкл-ль БА57-35 63А	1
РСН	СН 0,4кВ	1
T	Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 Д/У	1
УКРМ	УКРМ-0,4-40-10х4	1

06_15_2022_TKN_01_01_30M

СООПАСОВАНО
000 "НТЗ"

ООО "НТЗ"
поставщик

СОГЛАСОВАНО

покупатель

подпись _____ индивидуаль, фамилия _____
« ____ » _____ 20 ____ г. М.П.

_____ / _____
 модисъ ушхуцисли, фадисмат
 » _____ 20 ____ з.
 М.П.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N

									06_15_2022_ТКП_01_01_ЗОН	
									Проект орашееного участка на общей площади 918 га ООО "Кудьин-агро-Фасма", Тухаручского района Красноярскоро края	
Изм.	Колич	Лист	Ноок	Подп.	Дана					
Рерабр.		Кузлин В.Б.								
Провер.		Смирновский Б.Д.								
Утвердил		Пац С.А.							Схема электруческих соединений	ООО "НТЗ"