


КТПН-К/к-160/10/0,4-У1

Спецификация

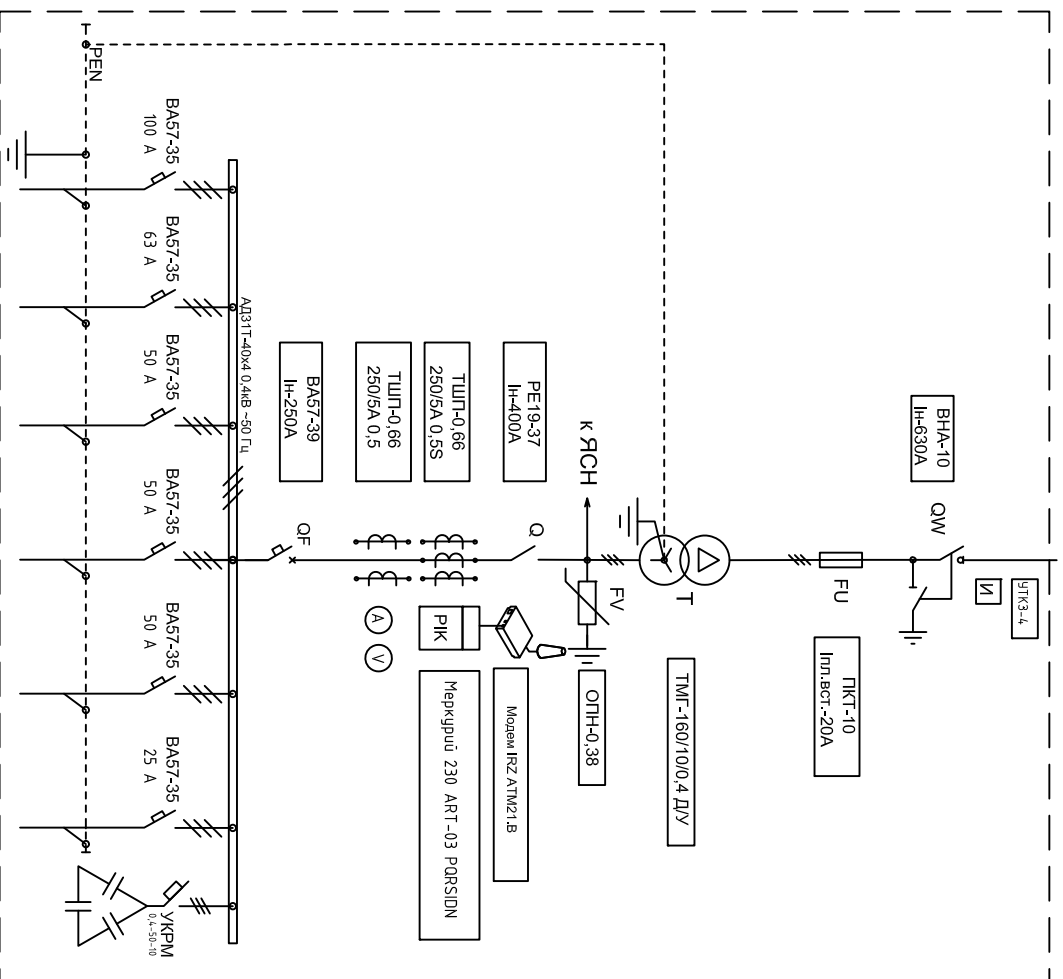

Обозначение	Наименование	Кол-во
РУ ВН		
FU	Предохранитель ПКТ 10х10-20-315	3
QW	Выключатель нагрузки ВН4 10/630	1
И	УТКЗ-4	1
РУ НН		
FV	ОПН-0,4кВ	3
Q	Разъединитель РЕ19-37 400А	1
QF	ВА57-39 250А	1
TA1-TA3	Тр-р тока ТШП 0,66 250/5 0,5S	3
TA4, TA5	Тр-р тока ТШП 0,66 250/5 0,5	2
PIK	Счетчик Меркурий 230 ART-03 POKSIDN	1
GSM	Модем IRZ ATM21B	1
A	Амперметр 250/5	1
V	Вольтметр 600В	1
-	Автомат. выкл-ль BA57-35 100А	1
-	Автомат. выкл-ль BA57-35 25А	1
-	Автомат. выкл-ль BA57-35 50А	3
-	Автомат. выкл-ль BA57-35 63А	1
РСН	СН 0,4кВ	1
T	Трансформатор ТМН-160/10/0,4 д/У	1
УКРМ	УКРМ-0,4-50-10	1

08_01_2022_TKN_03_01_30M

Проект орашаемого участка на площади 200 га
ИП Лоцманова Н.К. Туховецкого района Краснодарского края

Изм.	Конкурс	№док	Подп.	Дата

7,0.

Разраб.	Козлиш В.Б.		
Провер.	Смирничук Б.Д.		

Схема электрических соединений

Умбердуа	Рай. С.А.		

000 "HT3"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N

СОГЛАСОВАНО

ООО "НТЗ"
поставщик

ГЛАСОВАНО
ПОКЛОНАТЕЛЬ

покупатель

подпись _____ / _____ индивидуал. фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г. М.П.

подпись _____ / _____
инициалы, фамилия
» _____ 20 ____ г.
М.П.