

"Согласовано"
нач. ПТО

Н.В. Доронина
" " 2023 г.


"Утверждаю"

гл. инж. филиала АО "НЭСК-электросети"

"Абинскэлектросеть"

В.В. Руцкий

" " 2023 г.

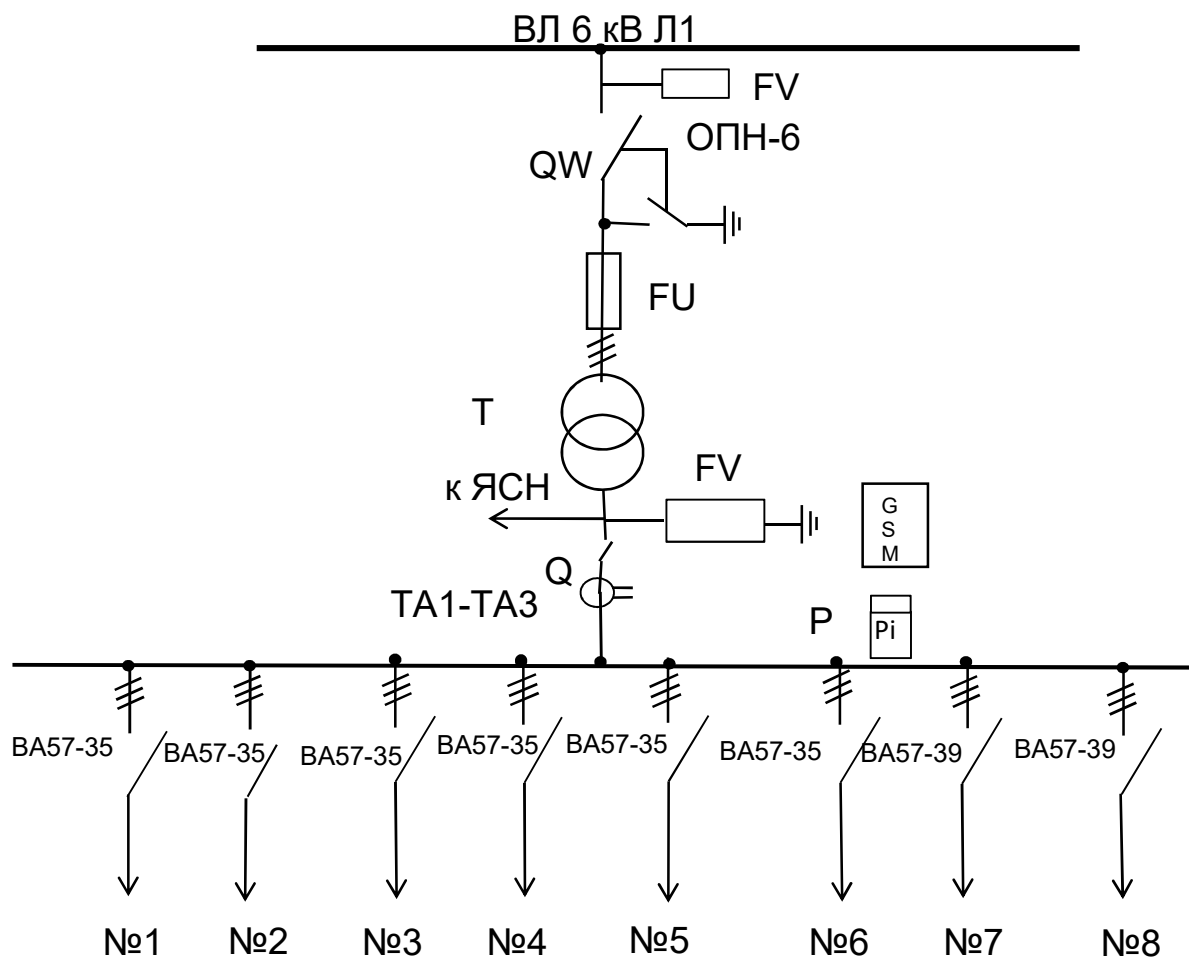

№	Обозначение	Наименование и тип	Кол
1	QW	Выключатель Нагрузки ВНА 10/630	1
2	FU	Предохранитель ПКТ-102-6-40-31,5	3
3	T	Трансформатор ТМГсу-400/10/0,4 У/У	1
4	FV	ОПН-6 кВ	3
5	Q	Автоматический выключатель ВА-57-39 1000А	1
6	ТА1-ТА3	ТТ ТШП-0,66 600/5А класс точности 0,5S	3
7	P	Счётчик Меркурий-234	1
8	GSM	Модем IRZ ATM21.B	1
10	QF1-QF6	Автоматический выключатель ВА-57-35 250А	6
10	QF7-QF8	Автоматический выключатель ВА-57-39 400А	2
11	FV	ОПН-0,4 кВ	3
12	ЯСН	СН-0,4 кВ	1

Перечень аппаратуры

Гл. инженер	В.В. Руцкий			Однолинейная схема	Дата	Лист	Листов
Нач. ПТО	Н.В. Доронина				18.04. 2023г	1	1
				ТП 6/0,4 кВ № 465	филиал АО "НЭСК-электросети" "Абинскэлектросеть"		