


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N
--------------	----------------	-------------

№	Обозначение	Наименование	Технические характеристики	Тип, марка оборудования	Кол-во	Прим.
1	QW1 – QW3	Выключатель нагрузки	6кВ, 630А	ВНА-10/630	3шт.	
2	И	Указатель прохождения тока короткого замыкания		УТКЗ-4	2шт	
3	FU1–FU3	Предохранитель	6 кВ	ПКТ-103-6-50-31,5	3 шт.	
4	FV1–FV6	Ограничитель перенапряжения	6кВ	ОПНп	3 шт.	
5	FV7–FV9	Ограничитель перенапряжения	0,4кВ	ОПНп-0,38	3 шт.	
6	K1	Рубильник	0,4кВ 630 А	РЕ19-39	1 шт.	
7	P1	Счетчик электрической энергии	380В	Меркурий 234 ART-03 PR с модемом IRZ ATM21	1 шт.	
8	TA1–TA3	Трансформатор тока	0,4кВ, 400/5, Кл.0,5	ТШП-0,66	3 шт.	
9	Q1–Q8	Рубильник-предохранитель с ППНИ-37, 250А	0,4кВ, 250А	РПС-2 250А	8 шт.	
10	T1	Трансформатор с аппаратными зажимами		ТМГ-250-6/0,4 Δ/Υн-11	1 шт.	Пост. отдельно

ОШИНОВКА	
РУ-10(6) кВ	АД31(Al) 5х50
РУ-0,4 кВ	АД31(Al) 3х40

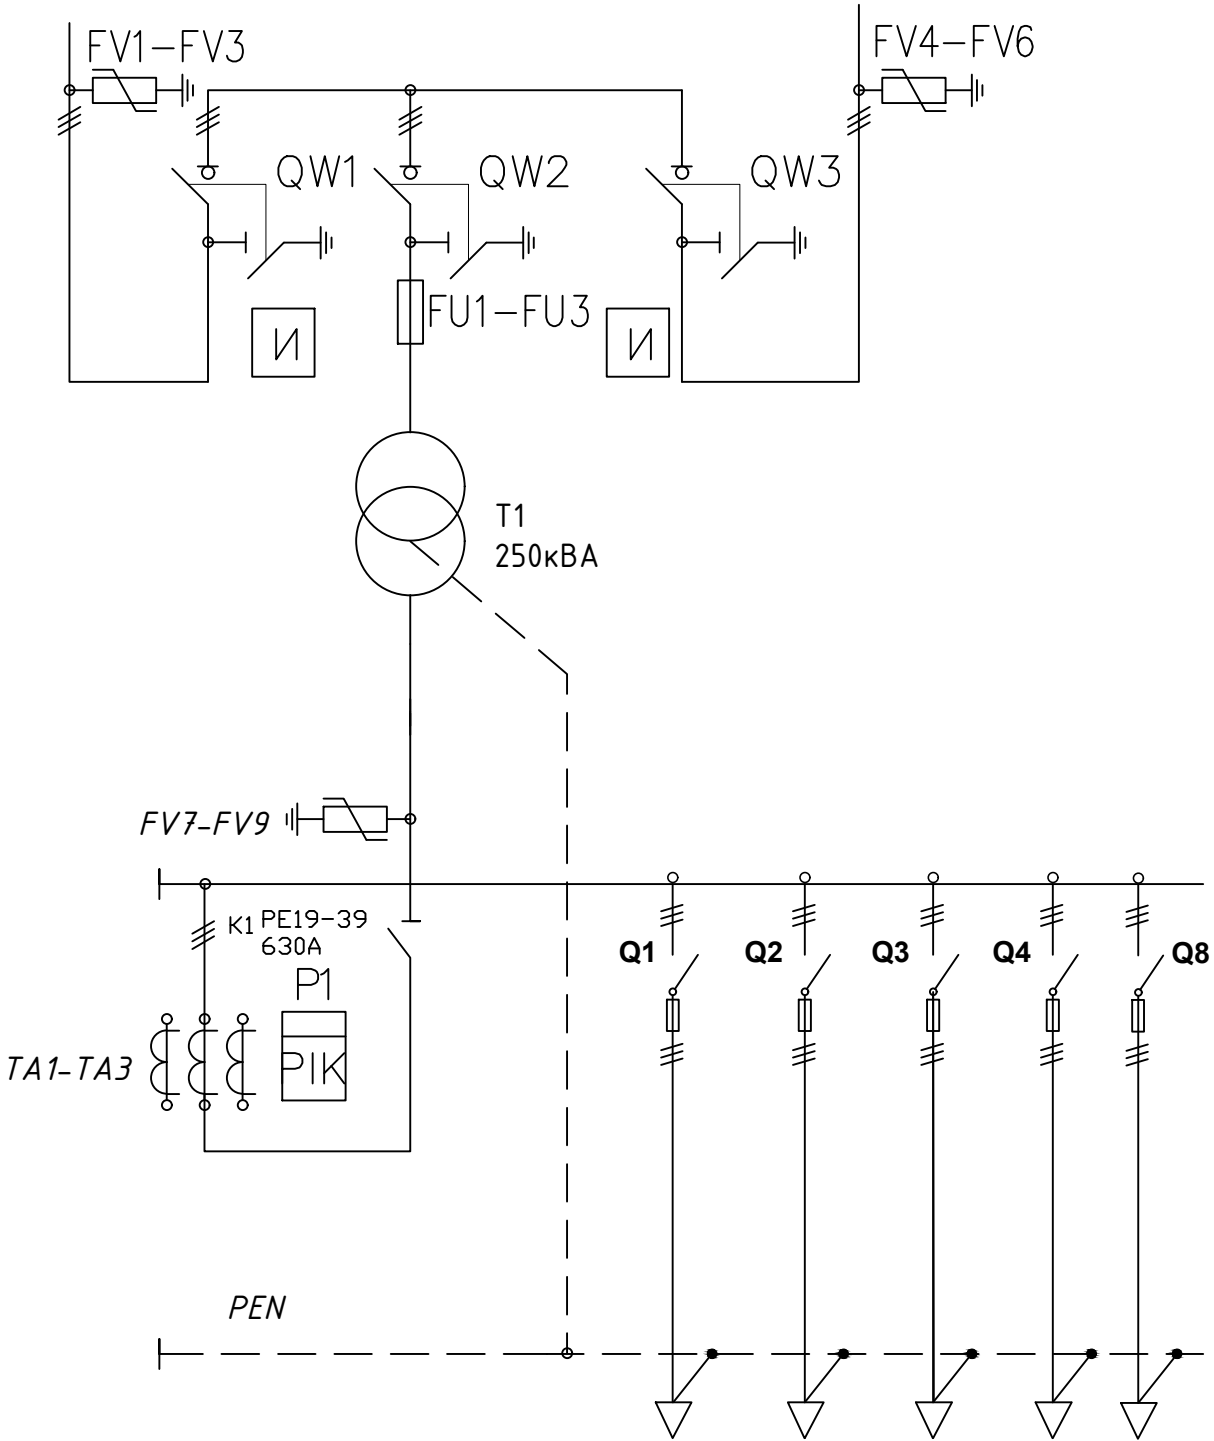

						2712-2020-ЭС			
						"Строительство КТП и ВЛ3-6кВ отпайкой фидера X-25 от опоры № 159 до ТП-226 и проектируемой КТП. г.Хадыженск"			
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кулиш				12.20		Р	14	
Проверил	Кириченко				12.20				
Н.контр.						Однолинейная схема КТП	000 "ЭНЕРГИЯ-1"		
ГИП	Петряков				12.20				