
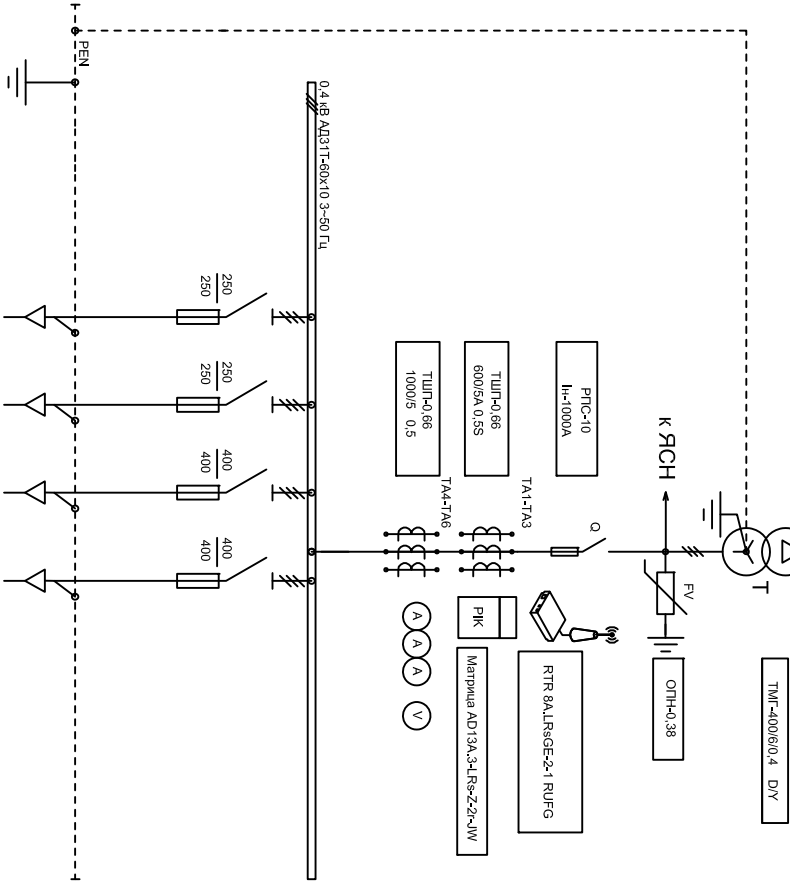


Спецификация

Обозначение	Наименование	Кол-во
РУ ВН		
FU	Предохранитель ПКТ103-6-80-315	3
QW	Выключатель нагрузки ВНА-10/630	5
И	УТКЗ-4	4
РУ НН		
FV	ОПН-0,4кВ	3
Q	Рубильник-предохранитель РПС-10 с ПН-41 1000А	1
ТА1-ТА3	Тр-р тока ТУП 0,66 600/5 0,55	3
ТА4-ТА6	Тр-р тока ТУП 0,66 1000/5 0,5	3
ПК	Счетчик Матрица АД13А-3-ЛRS-Zr-JW	1
GSM	Маршрутизатор RTT 8A.LRSGE-Z-1 RUFG	1
A	Амперметр 1000/5	3
V	Вольтметр 450В	1
-	РПС-4 400А	2
-	Всмадка плавкая ПН-2 400А	6
-	РПС-2 250А	2
-	Всмадка плавкая ПН-2 250А	6
ЯСН	СН 0,4кВ	1
T	Трансформатор ТМГ-400/6/0,4, D/Y	1

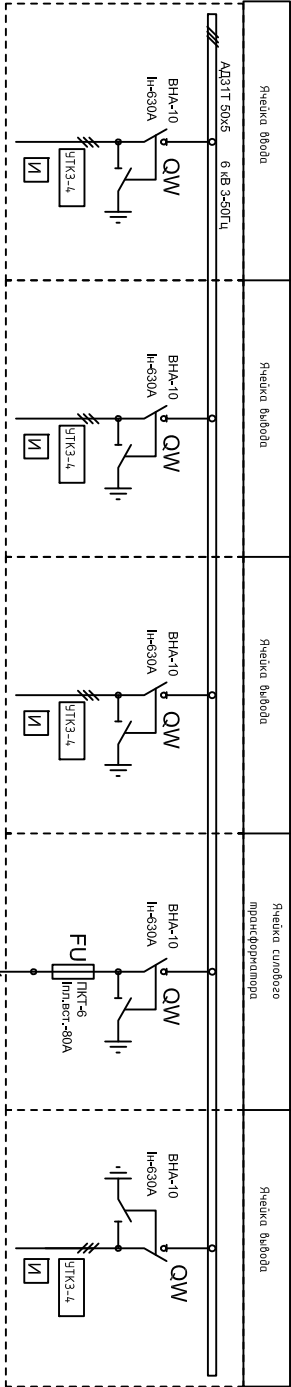

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N

СОГЛАСОВАНО

ООО "НТЗ"

подпись

подпись

«\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

подпись

подпись

«\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

М.П.

03_23_2023_ТКЛ.3_01_ЭОМ			
2. Генерация, ТП №4-34-22-2548			
КТПН-КККК/ВК-630/6/0,4		Емкость	Лист
Схема электрических соединений		ООО "НТЗ"	